



SÄTERS KOMMUN

VA/Renhållningsenheten  
Information om

---

# VATTENMÄTARE

---



## Vattenmätare

En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 140 liter vatten per dygn. För att man ska kunna avgöra hur mycket vatten varje hushåll förbrukar och för korrekt debitering måste vattnet mätas.


Vattenmätaren i ett normalt villahushåll sitter på röret med inkommande kallvatten. Fastigheter med fler byggnader med inkopplat vatten kan ha en mätarbrunn på tomten där vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning.

Alla fastigheter som har kommunalt vatten har en förbindelsepunkt där ansvaret för ledningar och

installationer övergår mellan fastighetsägaren och kommunen. Alla installationer på fastighetens sida om förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar, förutom vattenmätaren. Vattenmätaren ägs av Sätters kommun och monteras av personal från kommunen efter att din mätarplats har godkänts.

Du som fastighetsägare har skyldighet att ge kommunens personal tillgång till mätarplatsen för t.ex. avläsning eller mätarbyte.

Du som fastighetsägare har ansvar för att se till att det finns en godkänd mätarplats i din fastighet.

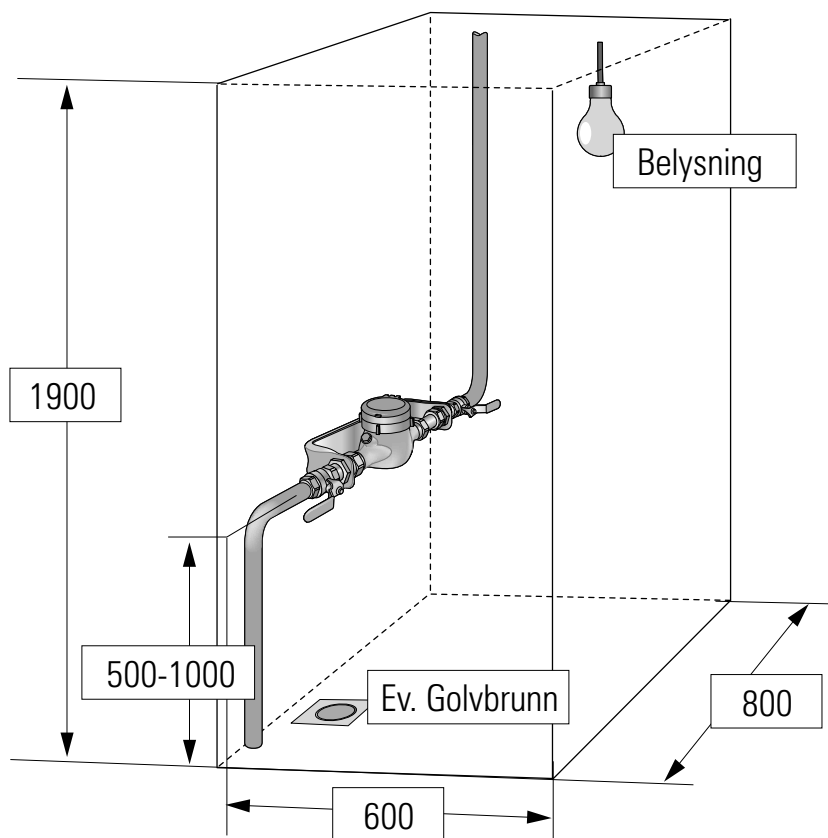

## Mätarplatsens utformning

För att mätarplatsen ska vara godkänd ska vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att låta sätta upp och bekosta en konsol. Mätaren ska sitta frostfritt. Måste en frusen mätare bytas får fastighetsägaren stå för kostnaden. Avsaknad av konsol eller vägran att montera en kan ligga till grund för ett beslut om att stänga av vattnet på den aktuella fastigheten.



## Mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas då som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly.

Mätarplatsens utformning i en mätarbrunn måste vara godkänd och uppfylla samma krav som en mätarplats inne i en fastighet. Med undantag för golvbrunn och belysning.

## Avläsning och mätarbyte


Kommunen äger och ansvarar för att vattenmätaren mäter vattenflödet korrekt. För att säkerställa mätningen byts den ut med jämna mellanrum. I normalfall är perioden på 10 år. Skulle du tycka att din mätare visar på en onormal hög förbrukning kan det bero på en rinnande toalett eller kran som är problemet.

Avläsning sker normalt en gång per år. Sätters kommun skickar då ett avläsningskort så du kan göra din avläsning och rapportera in till VA/Renhållningsenheten. Utifrån din årliga avläsning uppskattas din preliminära årsförbrukning.

När nästa verkliga avläsning rapporteras in justeras den vattenmängd du betalat för under året mot den nya avläsningen.

Har du betalat för mer vatten än du förbrukat under året får du tillbaka pengar. Har du betalat för mindre vatten än det du förbrukat under året får du betala för det vatten man ser att du har använt.

Man kan och får lämna hur många avläsningar man vill. Det är ingen fara om det blir en luftbubbla i vattenmätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

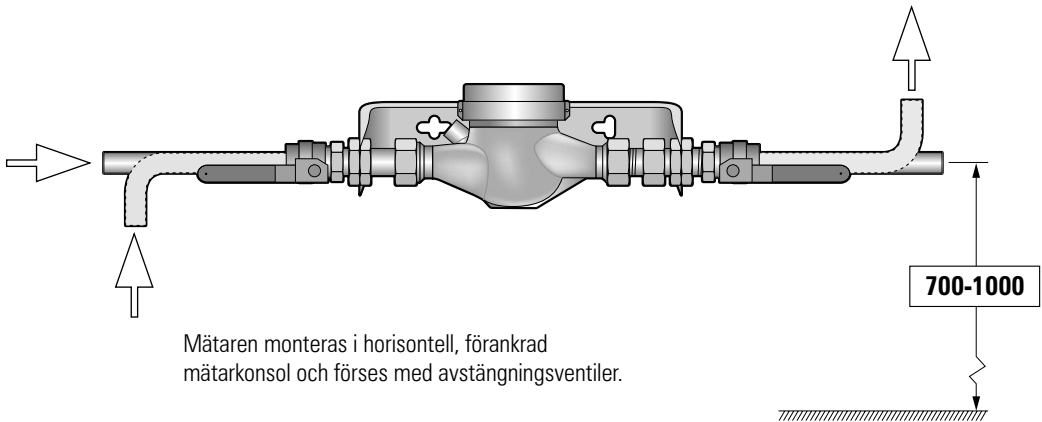

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

## Håll koll!

Håll gärna koll på din vattenavläsning. Jämför med den preliminära avläsningen på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.

## Opålitlig avstängningsventil

Har ni en avstängningsventil kallad **LK 580** eller **LK 581** bör den bytas av behörig fackman eftersom den inte är tillförlitlig.

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580 är en äldre modell som inte längre är godkänd eftersom den lätt går sönder när den stått orörd ett tag. Detta kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket.



Om du har denna ventil hemma så måste den bytas av behörig fackman innan vi kan byta vattenmätare. VA/Renhållningsenhetens personal får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt då det finns risk för personskador av den uppskjutande korken samt risk för omfattande vattenläcka.

Ventilen har en rund svart kork, med texten **LK580** tydligt på ventilen.  
*Se bilder.*

Glöm inte att boka om din tid för byte av vattenmätare till efter att behörig fackman bytt ut ventilerna.



Foton: Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Sätters kommun

Telefon: 0225-55 000

kommun@sater.se